



ฝ่ายสถานีสูบน้ำ

นายคมกฤษ โพธิ์ชัย ผอ.ฝสน.

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และ 2566

เดือน	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.) ปีงบประมาณ		รวมแรงดันเฉลี่ย (10 สจ.) ปีงบประมาณ		การใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ปีงบประมาณ	
	2565	2566	2565	2566	2565	2566
ตุลาคม	117,546,963	120,065,529	126.59	136.58	7,045,676	7,672,056
พฤศจิกายน	114,465,754	114,724,020	127.82	134.58	6,949,355	7,269,208
ธันวาคม	116,239,866	114,944,683	129.69	131.53	7,379,568	7,074,742
มกราคม	118,102,424	115,305,925	135.85	131.56	7,640,166	7,110,860
กุมภาพันธ์	105,505,628	105,237,571	128.88	132.28	6,519,132	6,501,963
มีนาคม	119,467,807	117,895,346	132.40	132.44	7,525,410	7,264,514
เมษายน	115,058,129	113,272,439	136.09	131.08	7,276,391	7,056,866
พฤษภาคม	115,127,374	119,730,243	133.23	140.14	7,338,786	7,689,656
มิถุนายน	116,577,216	114,818,761	139.01	131.29	7,256,787	7,268,979
รวมทั้งหมด	921,513,945	921,175,756	1,050.55	1,070.19	57,674,484	57,639,865
ปี 2566 - ปี 2565	<u>-338,189</u>		<u>19.64</u>		<u>-34,619</u>	

x1000 kWhr


เป้า 2566 สจ. @ฝสน. รายเดือน

ผลงาน 2566 สจ. @ฝสน. รายเดือน

ผลงาน 2565 สจ. @ฝสน. รายเดือน

เป้า 2566 สจ. @ฝสน. สะสม

x1000 kWhr

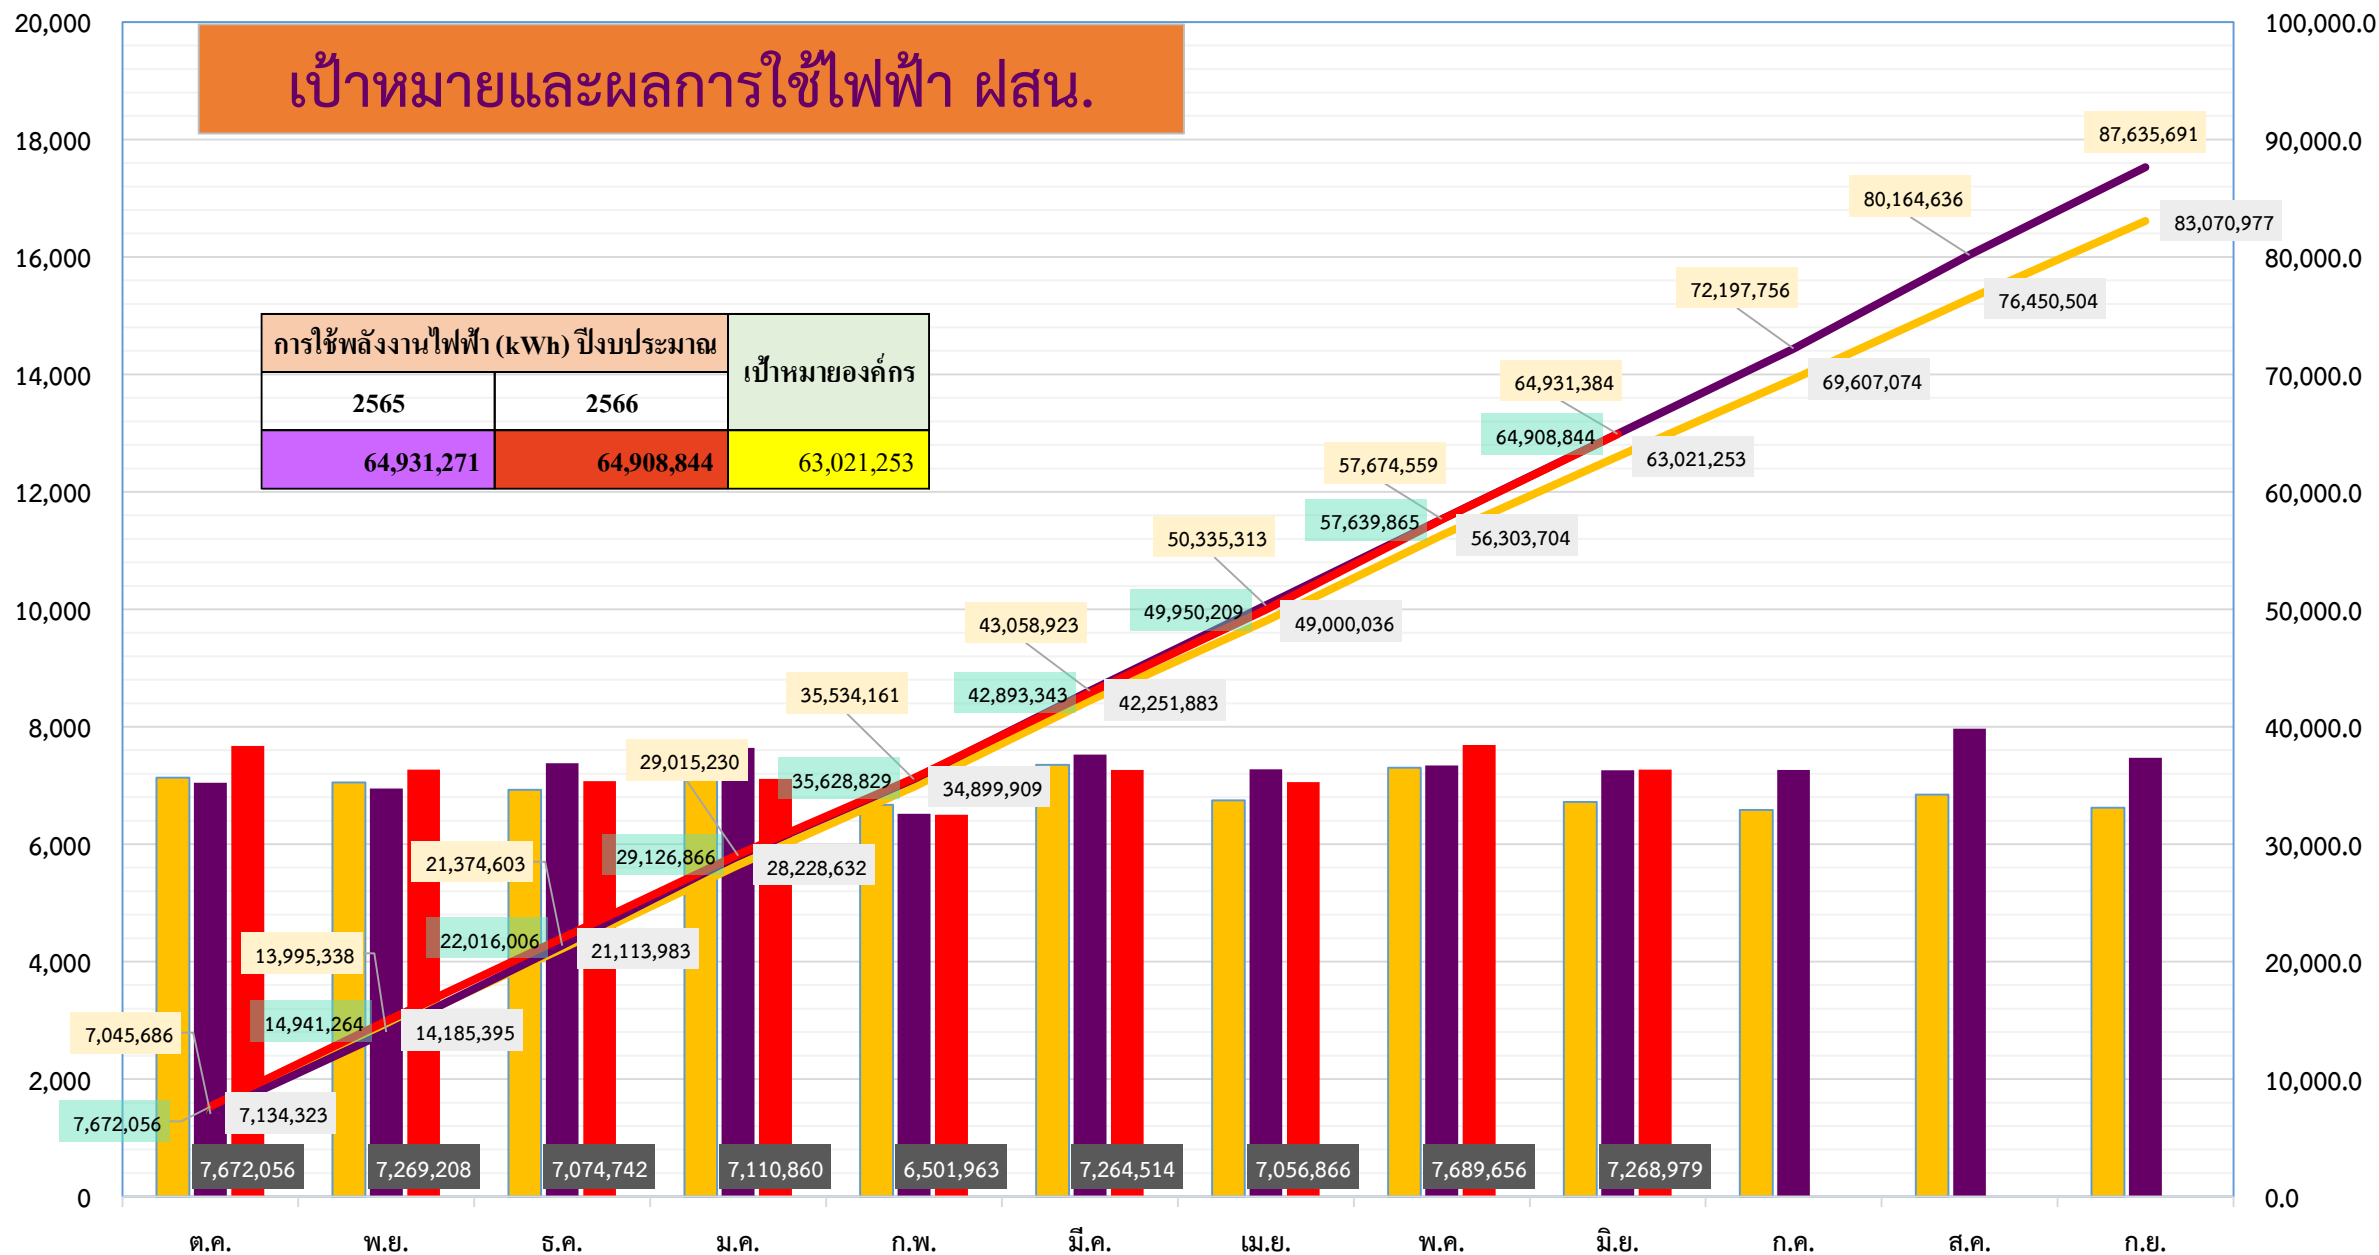

มาตรการประหยัดพลังงาน

- 1 เปลี่ยนชุดควบคุมความเร็วรอบเครื่องสูบน้ำจาก ECC เป็น VFD
- 2 เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำจาก 1,200 Kw เป็น 900 Kw

รายเดือน (x บาท)

สะสม (x บาท)


1,000,000

7,000,000

ค่าล่วงเวลาเงินเพิ่มพิเศษ สะสม

ปีงบประมาณ	
2565	2566
4,572,426	4,223,231

- ค่าใช้จ่าย 2565 สจ. @ฝสน. รายเดือน
- ค่าใช้จ่าย 2566 สจ. @ฝสน. รายเดือน
- ค่าใช้จ่าย 2565 สจ. @ฝสน. สะสม

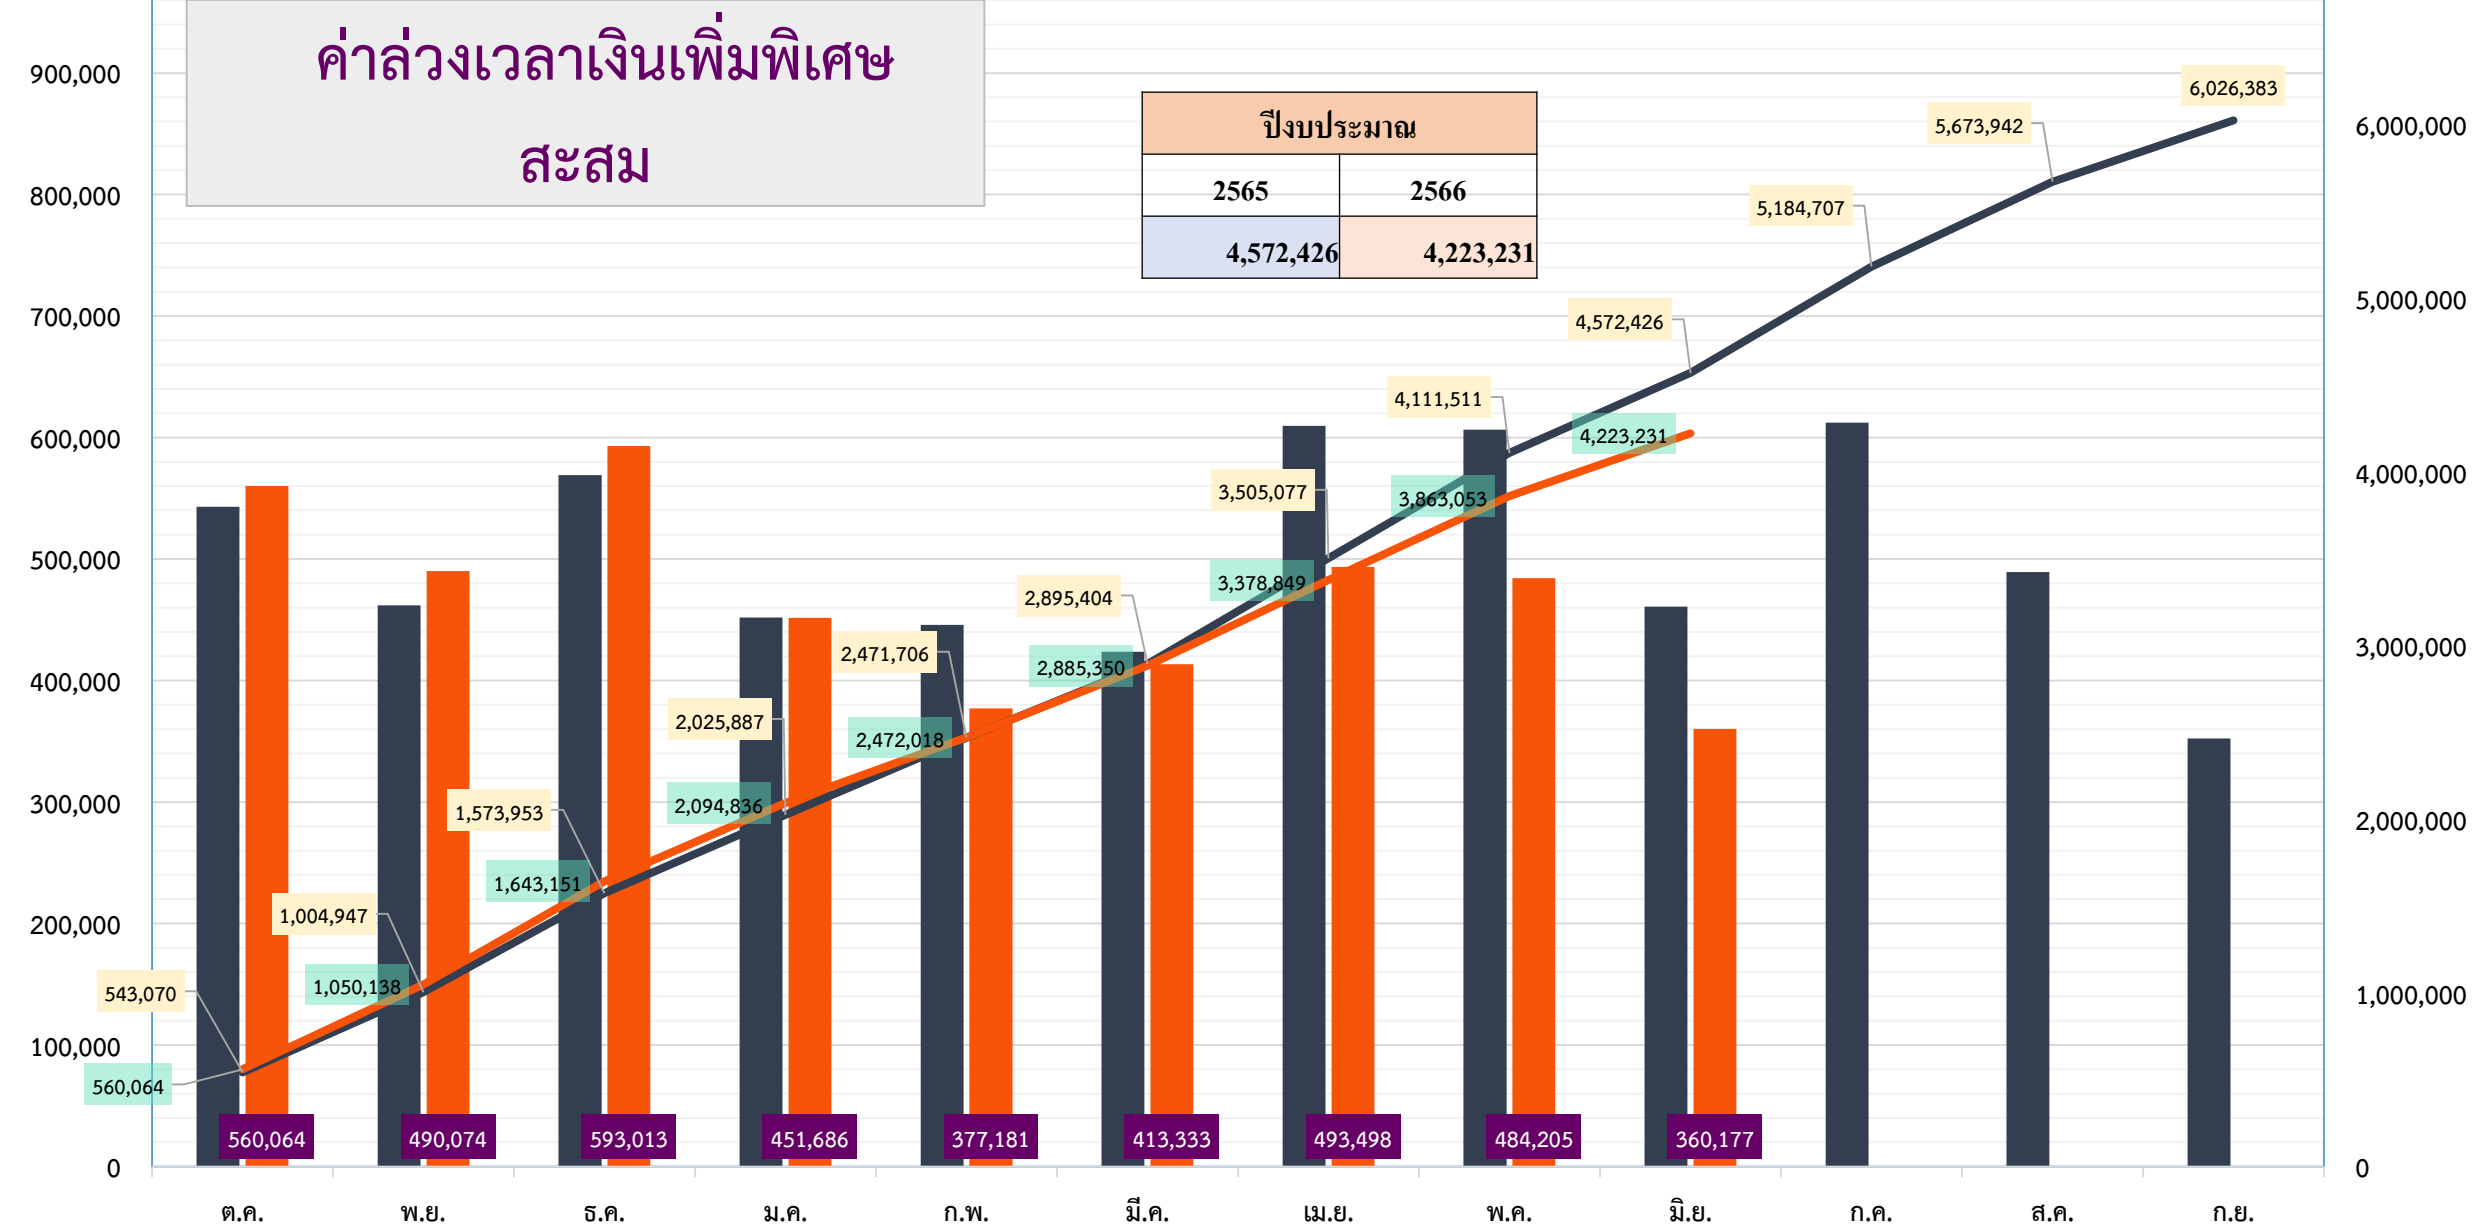

ความพร้อมใช้งานเครื่องสูบน้ำ (PUMP)

KT



SR



BP



LK



MB



PN

จ่ายน้ำ Bypass

100 %



LA



LP



TP



PK



RB



PY

จ่ายน้ำ Bypass

