



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY


ความก้าวหน้าการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายมาตรวัดน้ำ

26 กรกฎาคม 2562



ผลงานการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

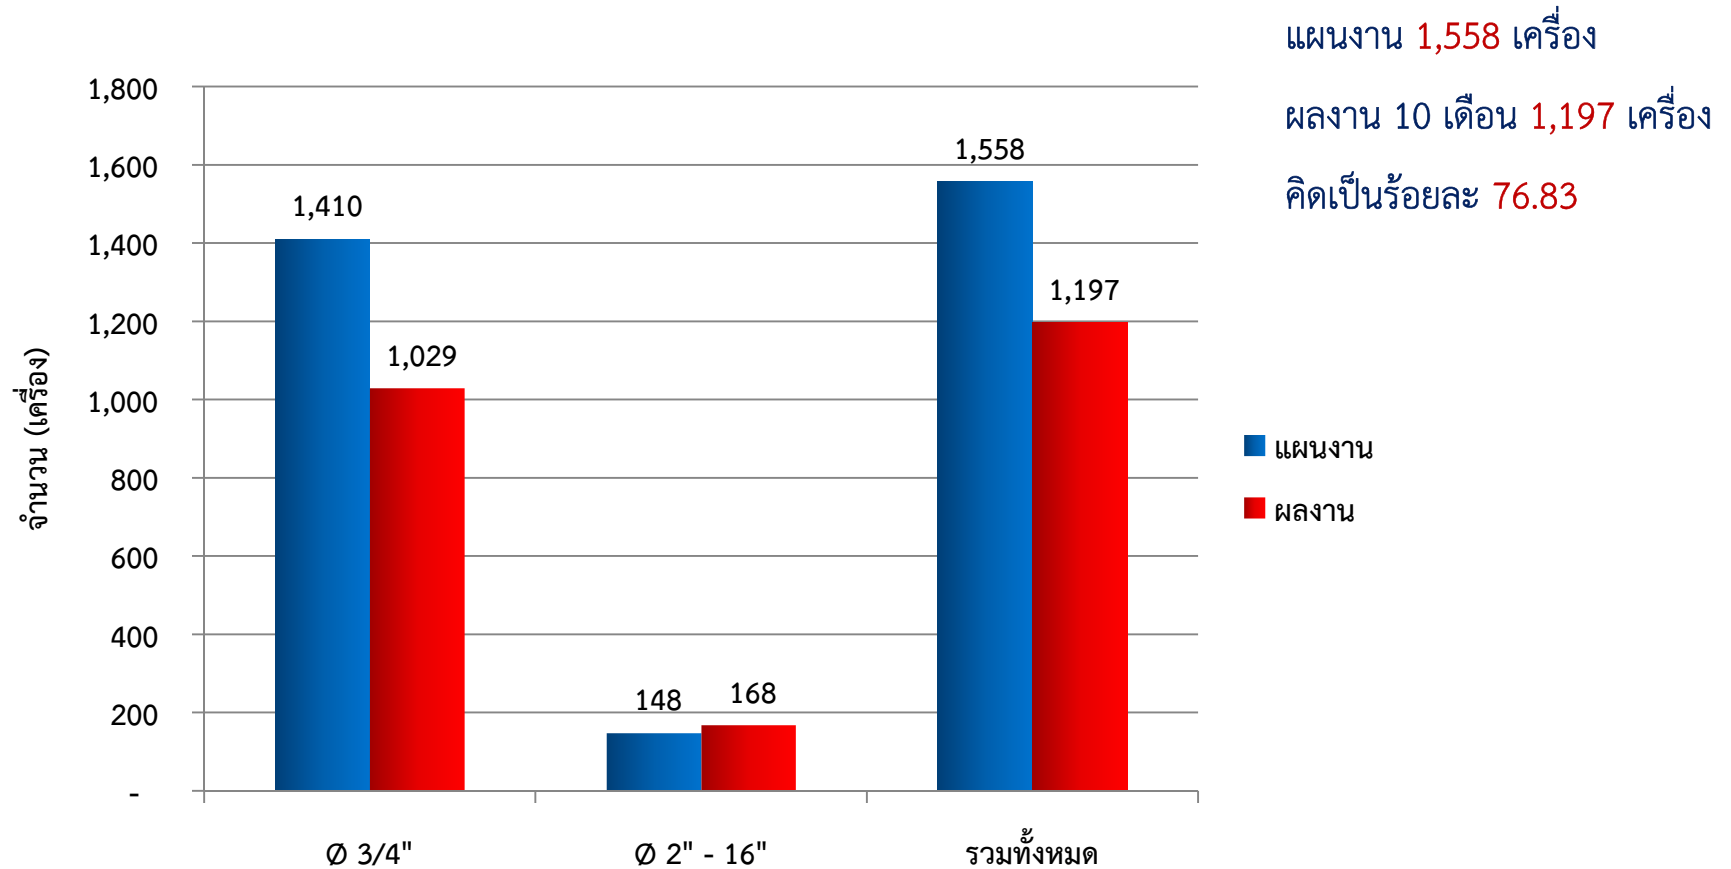


หมายเหตุ : ขาดข้อมูลจาก สสพ. และ สสมส.

ผลการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy (ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป) บริการด้านตะวันออก รวก.(กอ) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

แผนงาน 81 เครื่อง

ผลงาน 10 เดือน 96 เครื่อง

คิดเป็นร้อยละ 118.52

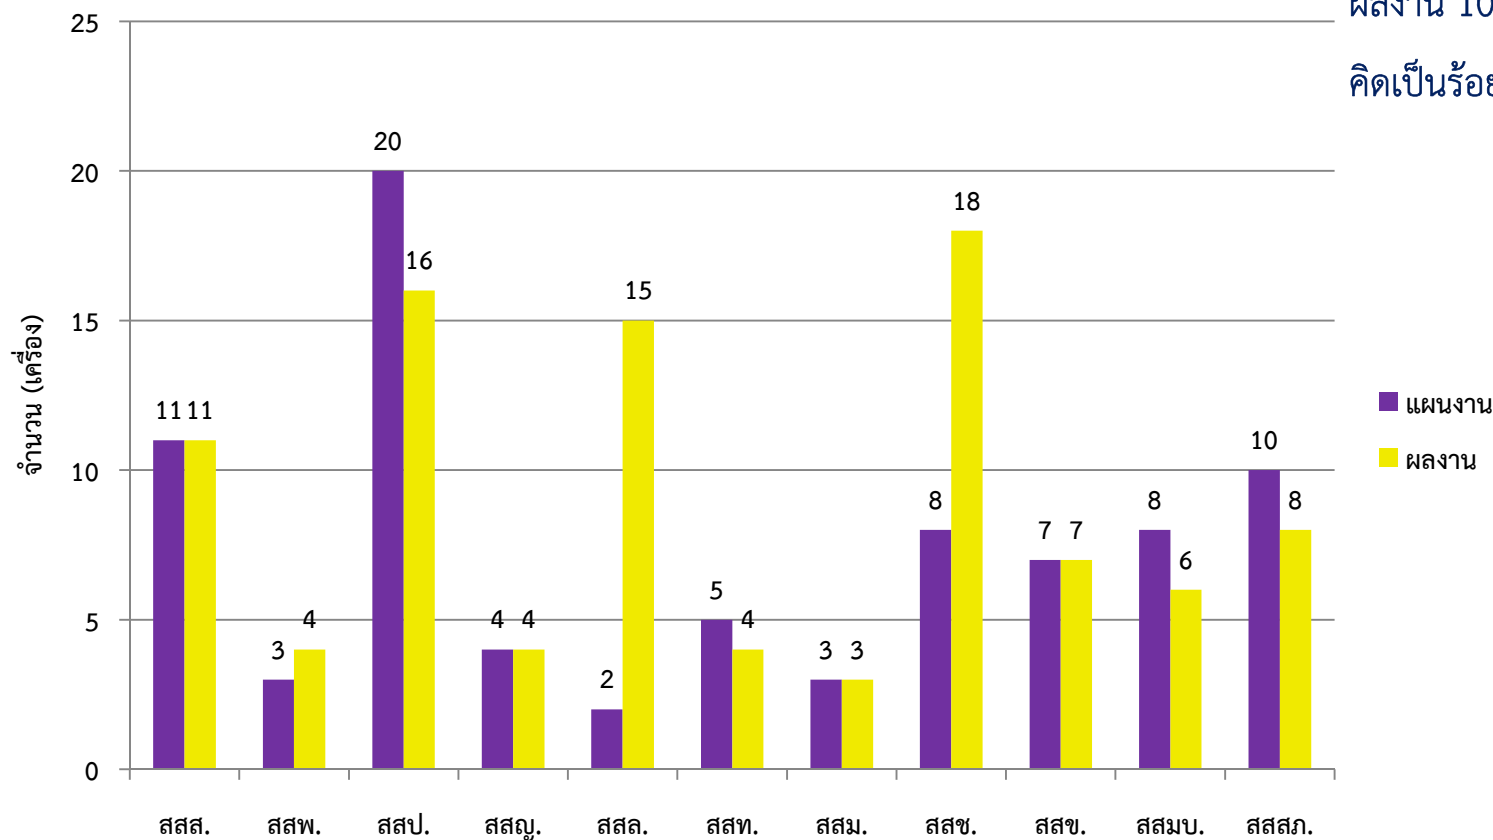


ผลการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy (ขนาด 2 นิ้วขึ้นไป) บริการด้านตะวันตก รวก.(กต) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)


แผนงาน 78 เครื่อง

ผลงาน 10 เดือน 72 เครื่อง


คิดเป็นร้อยละ 92.31

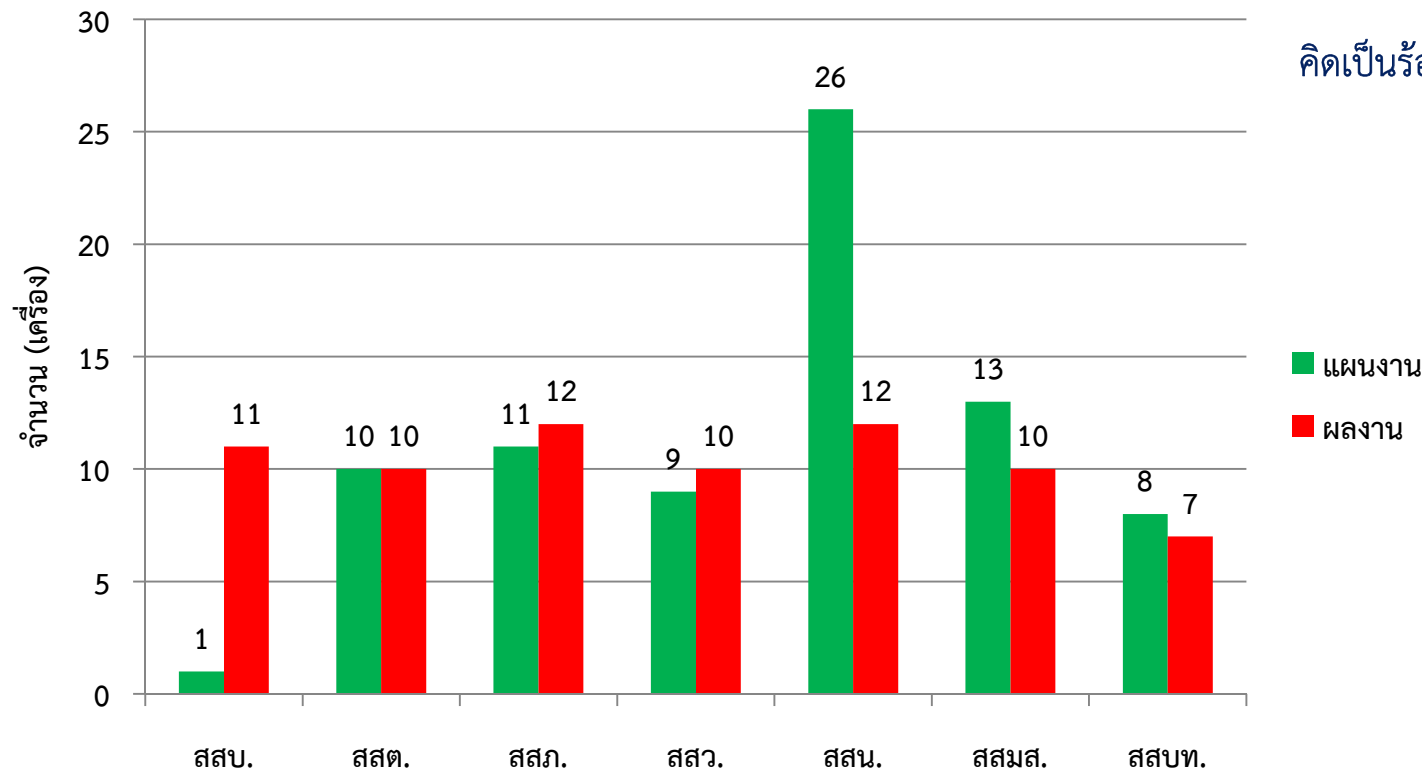

ผลการเปลี่ยนมาตร Oversize/Inaccuracy (ขนาด ศก. ¾ นิ้ว) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

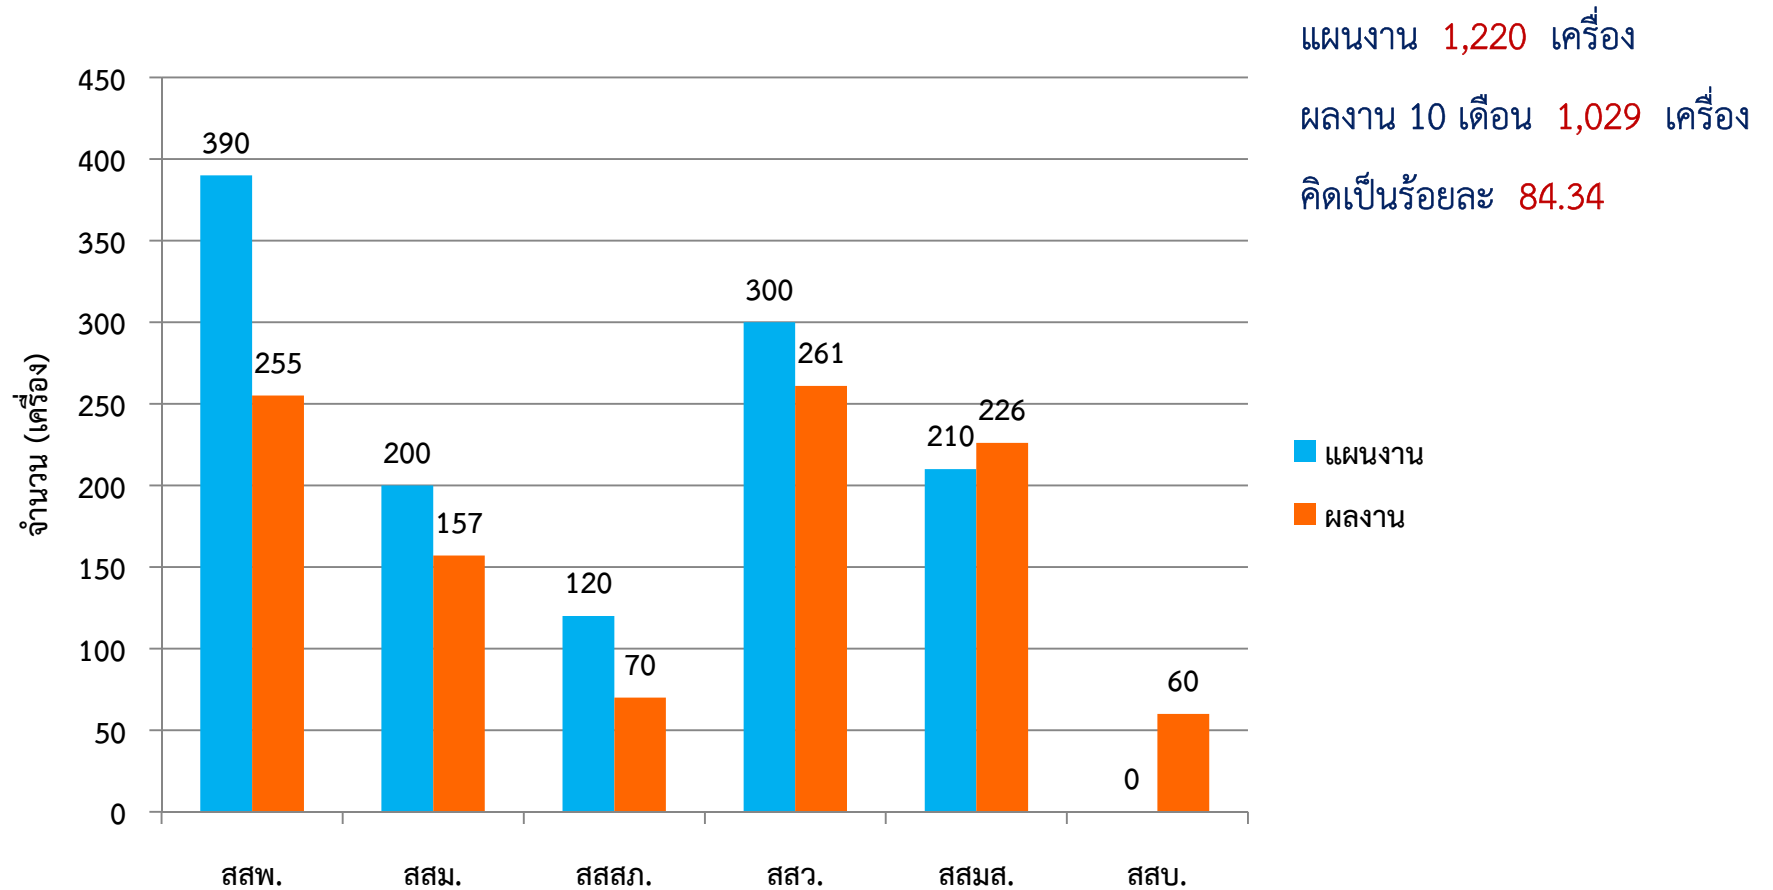


เปรียบเทียบปริมาณน้ำก่อนและหลังเปลี่ยนมาตร Oversize ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - มิ.ย.62)

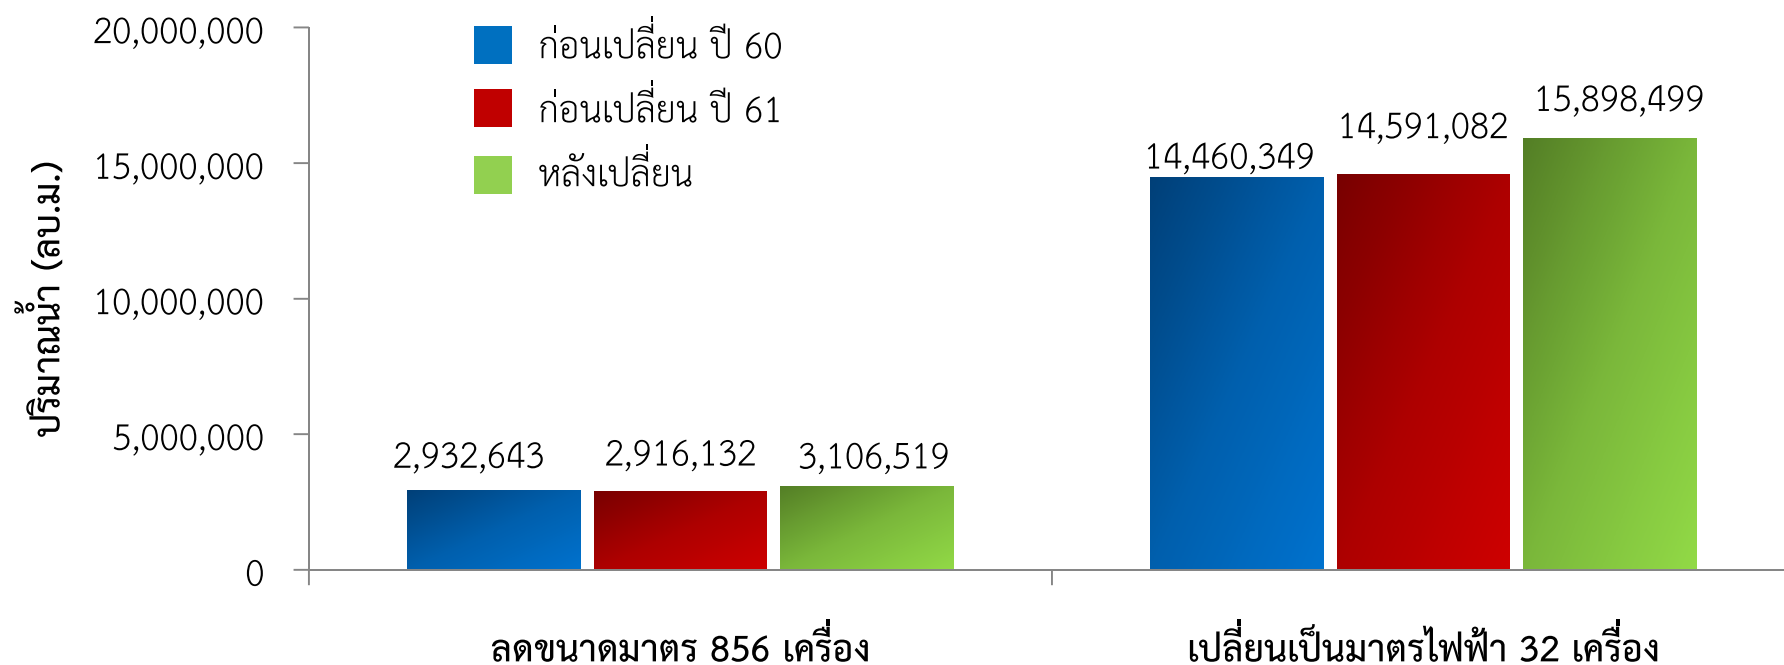


เปรียบเทียบผล	ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น	รายได้ค่าน้ำที่เพิ่มขึ้น	% น้ำสูญเสียที่ลดลง
เทียบกับก่อนเปลี่ยน ปี 60 (■ - ■)	1,612,026 ลบ.ม. (+9.27%)	19,344,312 บาท	0.081%
เทียบกับก่อนเปลี่ยน ปี 61 (■ - ■)	1,497,804 ลบ.ม. (+8.56%)	17,973,648 บาท	0.075%

ต้นทุนในการลดขนาดมาตรที่มีขนาดไม่เหมาะสม


มาตรใหญ่ (2-12 นิ้ว)

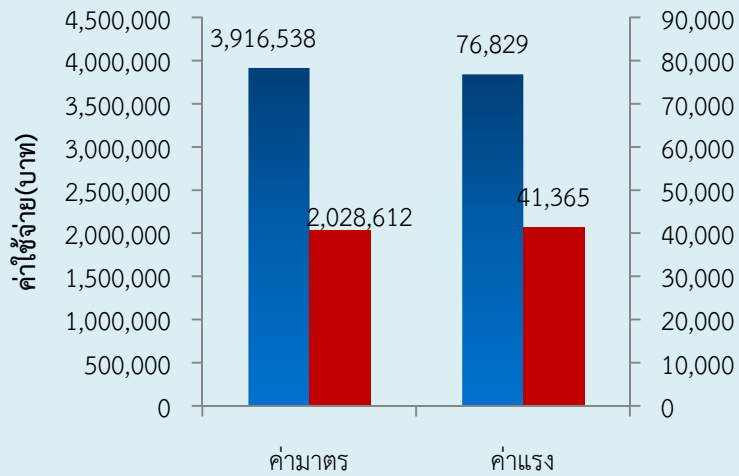

มาตรเล็ก (3/4 นิ้ว)

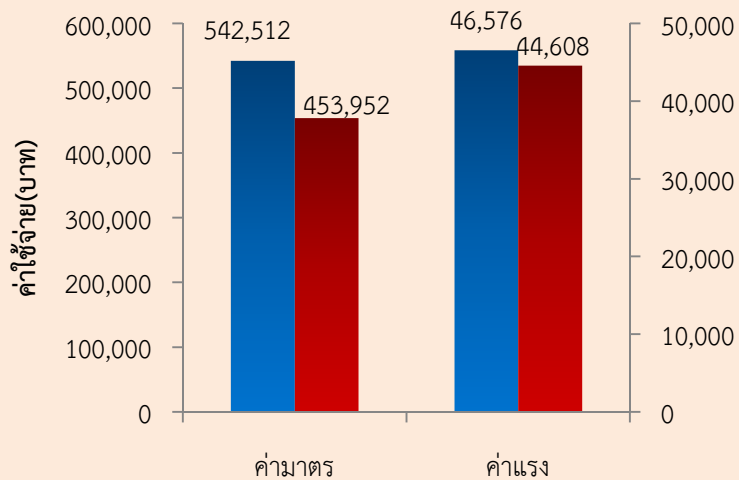

รวมทั้งโครงการ (พ.ค. 61 – มิ.ย. 62)

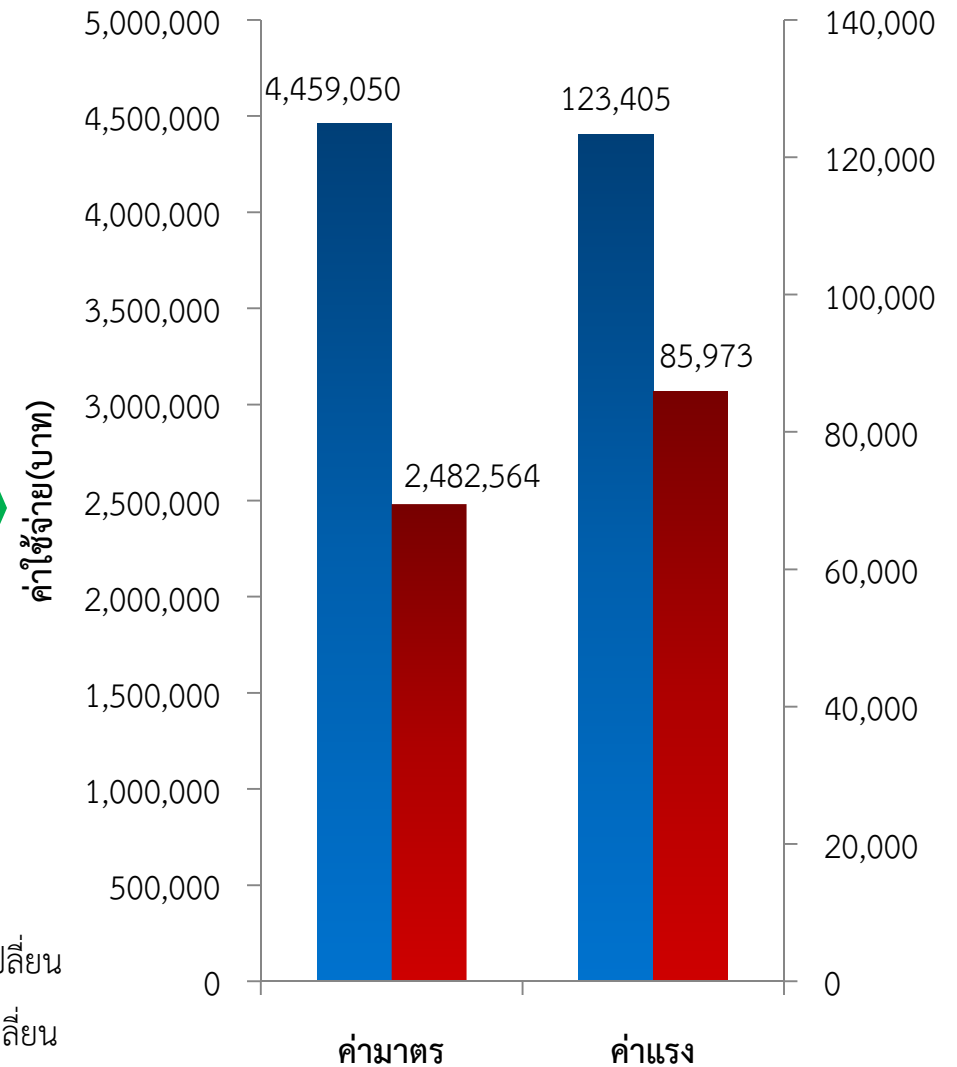

■ ก่อนเปลี่ยน
■ หลังเปลี่ยน