




การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสม สิงหาคม 2564 (กปน.)

(%)

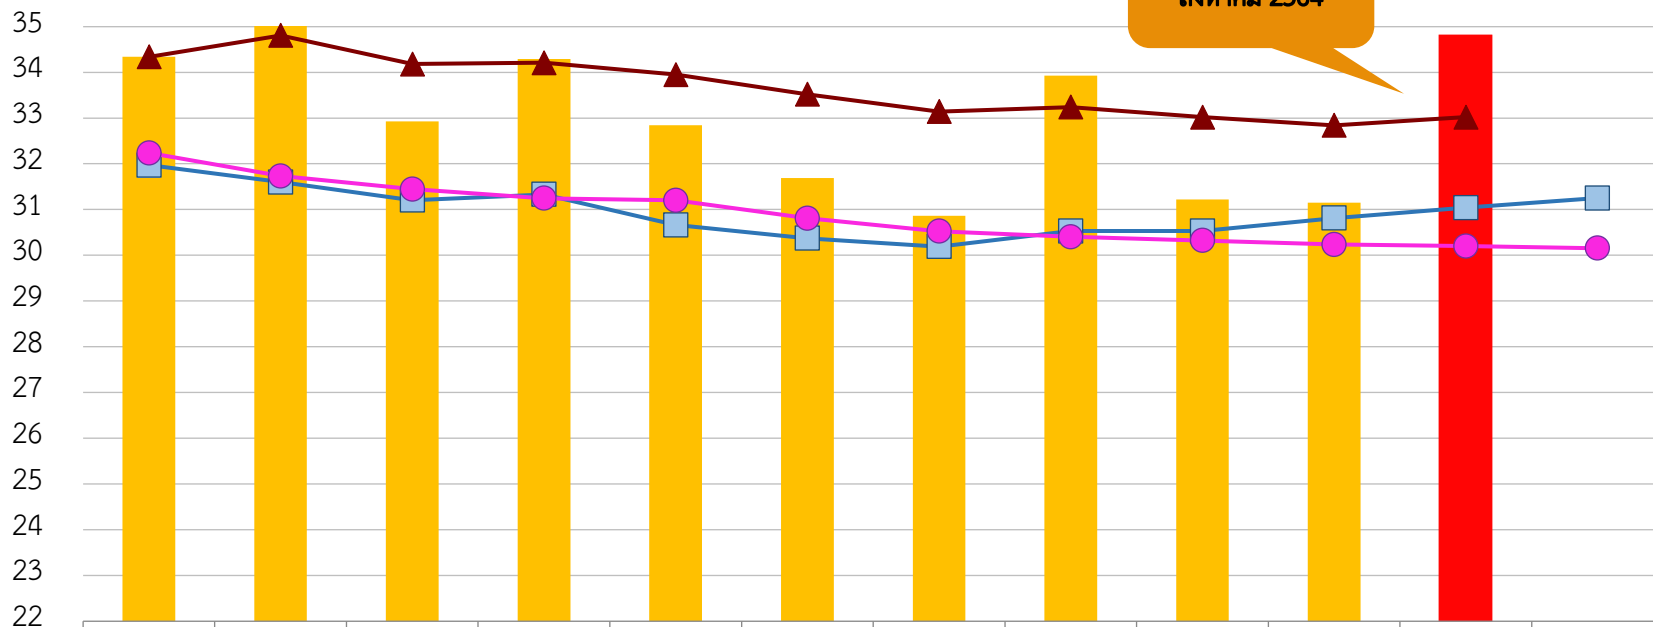

	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
■ รายเดือน ปี 64	34.34	35.29	32.93	34.29	32.84	31.69	30.86	33.93	31.22	31.15	34.82	
■ สะสม ปี 2563	31.97	31.60	31.20	31.33	30.66	30.37	30.19	30.53	30.53	30.81	31.04	31.25
▲ สะสม ปี 2564	34.34	34.81	34.18	34.21	33.95	33.52	33.14	33.24	33.02	32.84	33.02	
● เป้าสะสม ปี 64	32.23	31.73	31.44	31.24	31.20	30.81	30.53	30.40	30.32	30.23	30.20	30.15

ตัวชี้วัด	E	D	C	B	A
อัตราน้ำสูญเสีย(ร้อยละ)	32.35	31.80	31.25	30.70	30.15

คาดการณ์ผลงานอัตรานำสูญเสียเดือนสิงหาคม 2564

สาขา	ปริมาณน้ำเข้า (ลบ.ม./วัน)		ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม./วัน)		เป้าหมายน้ำ จำหน่าย ส.ค. (ลบ.ม./วัน)	% น้ำจำหน่าย เทียบเป้าหมาย ส.ค. (%)	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)		เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)	
	ก.ค.	ส.ค. (1)	ก.ค.	ส.ค. (1)			ก.ค.	ส.ค. (1)	ก.ค.	ส.ค. (1)
สสส.	376,041.00	379,737.90	258,041.46	240,613.80	276,354.84	-12.93	117,999.54	139,124.10	31.38	36.64
สสพ.	387,313.00	392,287.85	284,148.74	275,167.29	277,935.48	-1.00	103,164.26	117,120.56	26.64	29.86
สสป.	550,986.00	555,101.30	391,192.38	383,827.27	383,774.19	0.01	159,793.62	171,274.03	29.00	30.85
สสญ.	346,300.00	348,583.50	234,166.46	239,924.61	256,290.32	-6.39	112,133.54	108,658.89	32.38	31.17
สสท.	225,977.00	226,078.45	140,908.00	130,601.29	151,967.74	-14.06	85,069.00	95,477.16	37.64	42.23
สสม.	314,070.00	319,110.65	189,783.12	174,244.03	231,161.29	-24.62	124,286.88	144,866.62	39.57	45.40
สสล.	291,561.00	298,443.79	219,796.40	206,684.23	232,709.68	-11.18	71,764.60	91,759.56	24.61	30.75
สสช.	247,992.00	244,655.00	175,058.76	162,044.32	183,903.23	-11.89	72,933.24	82,610.68	29.41	33.77
สสข.	197,545.00	195,157.06	155,908.13	149,357.55	148,709.68	0.44	41,636.87	45,799.51	21.08	23.47
สสมบ.	241,643.00	245,425.77	212,663.88	202,158.06	205,225.81	-1.49	28,979.12	43,267.71	11.99	17.63
สสสภ.	302,660.00	299,659.33	262,272.22	242,954.35	273,483.87	-11.16	40,387.78	56,704.98	13.34	18.92
สสบ.	363,757.00	363,199.20	200,600.26	197,043.35	186,548.39	5.63	163,156.74	166,155.85	44.85	45.75
สสด.	356,697.00	356,843.80	228,962.29	212,677.42	226,774.19	-6.22	127,734.71	144,166.38	35.81	40.40
สสภ.	335,179.00	339,028.10	203,842.70	198,239.42	208,419.35	-4.88	131,336.30	140,788.68	39.18	41.53
สสว.	349,979.00	345,926.40	201,010.43	181,624.58	193,548.39	-6.16	148,968.57	164,301.82	42.57	47.50
สสน.	262,170.00	263,895.15	187,218.06	180,000.00	183,935.48	-2.14	74,951.94	83,895.15	28.59	31.79
สสบท.	224,384.00	226,760.90	160,439.19	155,191.74	138,935.48	11.70	63,944.81	71,569.16	28.50	31.56
สสมส.	268,180.00	271,932.25	179,057.02	164,521.00	153,774.19	6.99	89,122.98	107,411.25	33.23	39.50
กปน.	5,642,434.00	5,671,826.40	3,885,069.48	3,696,874.33	3,913,451.61	-5.53	1,757,364.52	1,974,952.07	31.15	34.82

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนสิงหาคม 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ส.ค. 64	
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค. (1)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสส.	127,446.52	117,999.54	139,124.10	32.81	31.38	36.64	32.36	25.71	×
สสพ.	98,423.40	103,164.26	117,120.56	24.43	26.64	29.86	29.29	28.92	×
สสป.	164,483.25	159,793.62	171,274.03	28.79	29.00	30.85	31.75	30.61	×
ขวก.(ก1)	390,353.16	380,957.42	427,518.68	28.65	28.98	32.21	31.19	28.76	×
สสญ.	123,958.42	112,133.54	108,658.89	34.64	32.38	31.17	35.13	36.42	✓
สสท.	83,305.10	85,069.00	95,477.16	36.44	37.64	42.23	36.55	29.91	×
สทม.	138,922.47	124,286.88	144,866.62	41.98	39.57	45.40	38.59	33.70	×
สสล.	78,663.68	71,764.60	91,759.56	25.91	24.61	30.75	26.42	20.80	×
ขวก.(ก2)	424,849.67	393,254.02	440,762.23	34.80	33.39	36.97	34.15	30.87	×
สสช.	83,499.06	72,933.24	82,610.68	32.01	29.41	33.77	32.67	32.47	×
สสข.	40,645.19	41,636.87	45,799.51	20.32	21.08	23.47	24.00	24.58	✓
สทมบ.	24,305.62	28,979.12	43,267.71	10.16	11.99	17.63	12.31	11.95	×
สสสภ.	44,720.52	40,387.78	56,704.98	14.27	13.34	18.92	18.70	19.29	✓
ขวก.(ก3)	193,170.38	183,937.01	228,382.87	19.06	18.58	23.19	21.79	22.02	✓

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนสิงหาคม 2564 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ส.ค. 64	
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค. (1)	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสบ.	161,136.57	163,156.74	166,155.85	42.57	44.85	45.75	46.96	41.60	✗
สสด.	135,072.04	127,734.71	144,166.38	36.24	35.81	40.40	37.04	30.38	✗
สสภ.	127,716.34	131,336.30	140,788.68	37.25	39.18	41.53	38.57	37.79	✗
สสว.	147,245.54	148,968.57	164,301.82	41.81	42.57	47.50	44.80	38.26	✗
ขวก.(ก4)	571,170.49	571,196.33	615,412.73	39.49	40.64	43.80	41.94	37.01	✗
สสน.	84,934.17	74,951.94	83,895.15	30.60	28.59	31.79	32.82	31.40	✗
สสบท.	57,636.46	63,944.81	71,569.16	26.59	28.50	31.56	27.48	24.82	✗
สสมส.	92,937.90	89,122.98	107,411.25	33.55	33.23	39.50	37.40	35.86	✗
ขวก.(ก5)	235,508.53	228,019.73	262,875.56	30.53	30.21	34.47	32.97	31.19	✗
กปน.	1,815,052.24	1,757,364.52	1,974,952.07	31.22	31.15	34.82	33.02	30.20	✗

กลุ่มเป้าหมายหลัก	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูงมาก (>110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไข
กลุ่มเป้าหมายรอง	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียสูง (55,000 - 110,000 ลบ.ม./วัน) จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขรองลงมา
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพ	กลุ่มสาขาที่มีน้ำสูญเสียอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพ

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564

ลำดับ	สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
		Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
								ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
		ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
1	สสส.	48	27	3,284	2,978	3,103	2,581	277	226	5,588	5,538	88	59	2,752	2,248	8,705	8,071
2	สสพ.	113	43	4,185	5,475	3,824	5,086	295	361	6,237	6,230	62	142	2,829	4,031	9,423	10,764
3	สสป.	56	76	5,077	11,710	4,225	7,749	413	495	6,446	7,487	137	163	1,483	5,547	8,479	13,692
	ภาค 1	217	146	12,545	20,162	11,152	15,416	985	1,082	18,271	19,255	287	364	7,064	11,826	26,607	32,527
4	สสญ.	34	102	4,426	5,034	4,038	5,097	192	157	4,134	3,984	115	105	3,181	4,241	7,622	8,487
5	สสท.	30	24	3,974	3,823	1,472	1,503	42	51	2,754	2,353	107	86	1,228	1,102	4,131	3,592
6	สสม.	67	135	2,840	3,156	1,778	2,475	166	166	3,556	3,429	46	59	1,449	2,313	5,217	5,967
7	สสล.	52	72	1,120	4,410	2,112	4,079	208	242	6,284	5,931	73	128	1,776	3,732	8,341	10,033
	ภาค 2	183	333	12,358	16,424	9,400	13,154	608	616	16,728	15,697	341	378	7,634	11,388	25,311	28,079
8	สสข.	31	31	2,180	5,526	2,482	3,181	338	322	6,031	6,498	27	48	1,516	3,568	7,912	10,436
9	สสข.	15	50	1,297	2,531	903	1,532	214	227	4,022	4,772	76	90	821	1,507	5,133	6,596
10	สสมบ.	38	39	1,822	1,931	888	1,186	522	452	4,530	4,167	73	74	707	1,018	5,832	5,711
11	สสสภ.	39	50	4,079	4,260	3,612	3,490	477	413	3,297	3,135	65	75	2,362	2,833	6,201	6,456
	ภาค 3	123	170	9,379	14,247	7,885	9,389	1,551	1,414	17,880	18,572	241	287	5,406	8,926	25,078	29,199
	รวก.(กอ)	523	649	34,283	50,833	28,437	37,959	3,144	3,112	52,879	53,524	869	1,029	20,104	32,140	76,996	89,805
12	สสป.	18	45	5,097	4,233	4,872	7,760	185	329	7,668	9,595	90	116	3,986	5,167	11,929	15,207
13	สสต.	30	9	5,128	5,098	4,270	5,340	300	378	7,844	8,663	69	87	3,935	4,598	12,148	13,726
14	สสภ.	72	102	4,164	4,796	5,716	7,498	350	267	7,497	9,051	107	121	4,919	6,930	12,873	16,369
15	สสว.	24	57	4,234	6,221	3,074	6,122	269	292	5,405	6,092	88	101	2,634	5,571	8,396	12,056
	ภาค 4	144	213	18,624	20,349	17,932	26,720	1,104	1,266	28,414	33,401	354	425	15,474	22,266	45,346	57,358
16	สสน.	60	12	2,220	2,477	2,671	2,820	195	177	4,728	4,576	86	98	2,154	1,826	7,163	6,677
17	สสบท.	25	11	1,323	2,064	1,745	2,563	271	267	5,253	6,663	72	60	1,415	2,334	7,011	9,324
18	สสมส.	54	28	5,179	3,236	4,164	4,014	383	385	6,853	8,084	89	151	3,498	3,393	10,823	12,013
	ภาค 5	139	51	8,722	7,776	8,580	9,397	849	829	16,834	19,323	247	309	7,067	7,553	24,997	28,014
	รวก.(กต)	283	264	27,346	28,125	26,512	36,117	1,953	2,095	45,248	52,724	601	734	22,541	29,819	70,343	85,372
	กปน.	806	913	61,629	78,958	54,949	74,076	5,097	5,207	98,127	106,248	1,470	1,763	42,645	61,959	147,339	175,177

หมายเหตุ : ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2563

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
กปน.	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1724	892	938	1039	1085	1124	1170	1208	1240	1285	1329	1364	1392
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	54%	60%	63%	65%	68%	70%	72%	75%	77%	79%	81%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		892	858	869	887	930	957	968	983	992	1038	1036	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	50%	50%	51%	54%	56%	56%	57%	58%	60%	60%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
รวม(กบ)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1115	624	657	729	751	768	791	815	835	861	886	898	909
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		56%	59%	65%	67%	69%	71%	73%	75%	77%	79%	81%	82%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		624	596	610	620	643	664	663	676	673	696	684	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		56%	53%	55%	56%	58%	60%	59%	61%	60%	62%	61%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชว.ก(ก1)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	404	211	221	240	250	261	273	287	295	303	313	317	320
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	55%	59%	62%	65%	68%	71%	73%	75%	77%	78%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		211	182	195	208	218	221	219	238	231	241	224	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	45%	48%	51%	54%	55%	54%	59%	57%	60%	55%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก2)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	404	217	238	272	282	286	295	300	307	321	332	339	346
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		54%	59%	67%	70%	71%	73%	74%	76%	79%	82%	84%	86%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		217	216	223	220	226	238	238	235	243	249	259	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		54%	53%	55%	54%	56%	59%	59%	58%	60%	62%	64%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก3)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	307	196	198	217	219	221	223	228	233	237	241	242	243
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		64%	64%	71%	71%	72%	73%	74%	76%	77%	79%	79%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		196	198	192	192	199	205	206	203	199	206	201	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		64%	64%	63%	63%	65%	67%	67%	66%	65%	67%	65%	

หมายเหตุ: ผลงาน DM พร้อมใช้คำนวณจากระบบตรวจสอบตู้รายวัน

***តម្លៃទាញយកនេះអាស្រ័យលើការប្រើប្រាស់ និង ថ្ងៃទី 22 ខែកក្កដា 2564

แผนบริหารจัดการตู้ DM รวก.(กต)

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
กปน.	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	1724	892	938	1039	1085	1124	1170	1208	1240	1285	1329	1364	1392
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	54%	60%	63%	65%	68%	70%	72%	75%	77%	79%	81%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		892	858	869	887	930	957	968	983	992	1038	1036	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		52%	50%	50%	51%	54%	56%	56%	57%	58%	60%	60%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
รวก.(กต)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	609	268	281	310	334	356	379	393	405	424	443	466	483
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		44%	46%	51%	55%	58%	62%	65%	67%	70%	73%	77%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		268	262	259	267	287	293	305	307	319	342	352	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		44%	43%	43%	44%	47%	48%	50%	50%	52%	56%	58%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก4)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	417	171	182	204	221	238	248	258	270	287	302	320	331
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		41%	44%	49%	53%	57%	59%	62%	65%	69%	72%	77%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		171	168	166	170	175	174	188	194	206	231	238	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		41%	40%	40%	41%	42%	42%	45%	47%	49%	55%	57%	

ระดับ	รายละเอียด	จำนวน DM	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
ชวก.(ก5)	คาดการณ์จำนวน <u>DM</u> พร้อมใช้	192	97	99	106	113	118	131	135	135	137	141	146	152
	คาดการณ์เปอร์เซ็นต์ <u>DM</u> พร้อมใช้		51%	52%	55%	59%	61%	68%	70%	70%	71%	73%	76%	79%
	ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		97	94	93	97	112	119	117	113	113	111	114	
	เปอร์เซ็นต์ผลงาน <u>DM</u> พร้อมใช้		51%	49%	48%	51%	58%	62%	61%	59%	59%	58%	59%	

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน สิงหาคม 2564

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	42	1,853	9,512	9,611	9,243	186	6,656	130	5,159	64	271	111
รวก.(กอ)	35	1,040	6,121	4,645	4,304	127	3,261	101	2,591	32	196	73
รวก.(กต)	7	813	3,391	4,966	4,939	59	3,395	29	2,568	32	75	38

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	10,516	358	8,496
รวก.(กอ)	4,923	240	3,948
รวก.(กต)	5,593	118	4,548

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กทส.ฟจส. ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2564

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว				
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	% เทียบเบิกจ้างแล้ว
สสส.	55	42.128	12.924	55.052	100.09%	42.128	12.924	55.052	100.09%	100.00%
สสพ.	67	36.548	37.247	73.795	110.14%	36.548	35.461	72.009	107.48%	97.58%
สสป.	91	18.385	73.612	91.997	101.10%	18.385	73.612	91.997	101.10%	100.00%
ขวก.(ก1)	213	97.061	123.783	220.844	103.68%	97.061	121.997	219.058	102.84%	99.19%
สสญ.	66	18.264	25.913	44.177	66.93%	18.264	10.41	28.674	43.45%	64.91%
สสท.	22	7.62	15.206	22.826	103.75%	7.62	15.206	22.826	103.75%	100.00%
สสม.	25	13.113	16.005	29.118	116.47%	8.261	10.605	18.866	75.46%	64.79%
สสล.	49	26.801	18.365	45.166	92.18%	9.586	17.572	27.158	55.42%	60.13%
ขวก.(ก2)	162	65.798	75.489	141.287	87.21%	43.731	53.793	97.524	60.20%	69.03%
สสช.	68	30.785	39.787	70.572	103.78%	30.785	33.175	63.96	94.06%	90.63%
สสข.	51	26.715	25.681	52.396	102.74%	26.715	19.705	46.42	91.02%	88.59%
สสมบ.	40	17.878	34.915	52.793	131.98%	17.878	25.861	43.739	109.35%	82.85%
สสสภ.	59	0	62.793	62.793	106.43%	0	57.275	57.275	97.08%	91.21%
ขวก.(ก3)	218	75.378	163.176	238.554	109.43%	75.378	136.016	211.394	96.97%	88.61%
รวก.(กอ)	593	238.237	362.448	600.685	101.30%	216.17	311.806	527.976	89.03%	87.90%
สสบ.	73	0	78.003	78.003	106.85%	0	78.003	78.003	106.85%	100.00%
สสด.	62	0	62.042	62.042	100.07%	0	62.042	62.042	100.07%	100.00%
สสภ.	80	12.347	75.002	87.349	109.19%	12.347	75.002	87.349	109.19%	100.00%
สสว.	70	0	74.143	74.143	105.92%	0	70.069	70.069	100.10%	94.51%
ขวก.(ก4)	285	12.347	289.19	301.537	105.80%	12.347	285.116	297.463	104.37%	98.65%
สสน.	57	31.473	35.905	67.378	118.21%	31.473	32.862	64.335	112.87%	95.48%
สสบท.	43	31.452	50.581	82.033	190.77%	31.452	17.503	48.955	113.85%	59.68%
สสมส.	57	0	68.899	68.899	120.88%	0	53.108	53.108	93.17%	77.08%
ขวก.(ก5)	157	62.925	155.385	218.31	139.05%	62.925	103.473	166.398	105.99%	76.22%
รวก.(กต)	442	75.272	444.575	519.847	117.61%	75.272	388.589	463.861	104.95%	89.23%
Agenda base	165	0	134.278	134.278	81.38%	0	103.103	103.103	62.49%	76.78%
กปน.	1,200	313.509	941.301	1,254.810	104.57%	291.442	803.498	1,094.940	91.25%	87.26%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 25 ส.ค. 64 (9.15 น.)

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564

สาขา	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	งานค้าง ก่อนปีงบฯ 64	ผลการลงนาม ปีงบฯ 64	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ส.ค.64	รายเดือน ส.ค.64			สะสม (ต.ค.63-ส.ค.64)		
					แผนงาน	ผลงาน ณ 25 ส.ค.64	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	55.400	35.000	55.052	0.000	6.400	0.000	(6.400)	43.400	45.067	1.667
สสพ.	72.000	31.000	72.009	3.374	12.000	3.374	(8.626)	62.000	73.419	11.419
สสป.	91.000	38.000	91.997	19.538	9.500	7.938	(1.562)	86.000	60.403	(25.597)
ขวก.(ก1)	218.400	104.000	219.058	22.912	27.900	11.312	(16.588)	191.400	178.889	(12.511)
สสญ.	45.100	30.500	28.674	4.139	4.500	8.189	3.689	40.000	30.317	(9.683)
สสท.	22.000	10.296	22.826	0.654	2.800	0.654	(2.146)	18.262	21.083	2.821
สสม.	12.400	2.000	18.866	1.130	0.000	1.299	1.299	12.000	7.153	(4.847)
สสล.	22.200	8.833	27.158	1.778	2.000	0.000	(2.000)	20.200	11.384	(8.816)
ขวก.(ก2)	101.700	51.629	97.524	7.701	9.300	10.142	0.842	90.462	69.937	(20.525)
สสช.	60.000	29.000	63.960	10.600	8.000	7.895	(0.105)	47.000	40.857	(6.143)
สสข.	45.000	21.000	46.420	2.900	1.000	0.000	(1.000)	35.000	25.171	(9.829)
สสมบ.	40.100	26.000	43.739	4.000	3.000	4.741	1.741	37.275	36.759	(0.516)
สสสภ.	59.800	18.895	57.275	7.761	12.000	7.761	(4.239)	47.000	38.440	(8.560)
ขวก.(ก3)	204.900	94.895	211.394	25.261	24.000	20.397	(3.603)	166.275	141.227	(25.048)
รวก.(กอ)	525.000	250.524	527.976	55.874	61.200	41.851	(19.349)	448.137	390.053	(58.084)
สสบ.	80.000	9.200	78.003	10.800	10.000	10.794	0.794	72.000	75.549	3.549
สสต.	62.000	22.000	62.042	14.898	13.000	14.898	1.898	47.000	51.917	4.917
สสภ.	90.000	21.000	87.349	2.500	11.000	2.411	(8.589)	78.000	95.453	17.453
สสว.	70.000	11.505	70.069	11.400	13.220	11.400	(1.820)	56.735	57.618	0.883
ขวก.(ก4)	302.000	63.705	297.463	39.598	47.220	39.503	(7.717)	253.735	280.537	26.802
สสน.	57.000	21.000	64.335	2.000	6.000	0.000	(6.000)	39.000	44.326	5.326
สสบท.	50.000	23.000	48.955	6.000	6.000	3.113	(2.887)	43.000	44.720	1.720
สสมส.	57.000	18.600	53.108	5.553	8.500	5.553	(2.947)	41.005	47.775	6.770
ขวก.(ก5)	164.000	62.600	166.398	13.553	20.500	8.666	(11.834)	123.005	136.821	13.816
รวก.(กต)	466.000	126.305	463.861	53.151	67.720	48.169	(19.551)	376.740	417.358	40.618
Agenda base	120.000	51.000	103.103	13.000	13.000	15.815	2.815	107.000	96.922	(10.078)
กปน.	1111.000	427.829	1094.940	122.025	141.920	105.835	(36.085)	931.877	904.332	(27.545)

หมายเหตุ : 1. งานค้างก่อนปีงบฯ 64 หมายถึง งานค้างที่สาขาคาดว่าจะส่งมอบงานภายในปีงบฯ 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 64 จาก Google sheet ณ วันที่ 25 ส.ค. 64 (9.15 น.) และคาดการณ์ผลงานปรับปรุงท่อ จาก Google sheet ณ วันที่ 25 ส.ค. 64 (13.00 น.)

3. ผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลงานปรับปรุงท่อที่มีผลต่อน้ำสูญเสียรวมอยู่สะสม 18.645 กิโลเมตร

แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)

สาขา	กิโลเมตรจัดสรร ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับปรุง)		
	สาขา	Agenda base	รวม
สสส.	63	7	70
สสพ.	69	16	85
สสป.	90	60	150
พื้นที่บริการ 1	222	83	305
สสญ.	66	4	70
สสท.	26	5	31
สสม.	26	4	30
สสล.	58	0	58
พื้นที่บริการ 2	176	13	189
สสช.	55	0	55
สสข.	53	0	53
สสมบ.	40	0	40
สสสภ.	55	0	55
พื้นที่บริการ 3	203	0	203
รวม.(กอ)	601	96	697
สสบ.	91	28	119
สสต.	70	7	77
สสภ.	80	9	89
สสว.	72	0	72
พื้นที่บริการ 4	313	44	357
สสน.	58	0	58
สสบท.	33	0	33
สสมส.	55	0	55
พื้นที่บริการ 5	146	0	146
รวม.(กต)	459	44	503
Agenda Base		140	140
กปน.	1,060	140	1,200


หมายเหตุ : ปรับปรุงตามแนวนโยบายลดน้ำสูญเสียในสาขาที่มีปริมาณน้ำรั่วสูง ณ 18 พ.ค.64

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
สสพ.	69	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
สสป.	90	0	31.111	31.111	34.57%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก1)	222	0	31.111	31.111	14.01%	0	0	0	0.00%
สสญ.	66	0	3.228	3.228	4.89%	0	0	0	0.00%
สสท.	26	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
สสม.	26	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
สสส.	58	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก2)	176	0	3.228	3.228	1.83%	0	0	0	0.00%
สสช.	55	0	19.236	19.236	34.97%	0	0	0	0.00%
สสช.	53	0	2.951	2.951	5.57%	0	0	0	0.00%
สสมบ.	40	0	14.016	14.016	35.04%	0	0	0	0.00%
สสสภ.	55	0	3.141	3.141	5.71%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก3)	203	0	39.344	39.344	19.38%	0	0	0	0.00%
รวก.(กอ)	601	0	73.683	73.683	12.26%	0	0	0	0.00%
สสป.	91	0	31.553	31.553	34.67%	0	0	0	0.00%
สสค.	70	0	29.457	29.457	42.08%	0	0	0	0.00%
สสภ.	80	0	59.978	59.978	74.97%	0	0	0	0.00%
สสว.	72	0	7.146	7.146	9.93%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก4)	313	0	128.134	128.134	40.94%	0	0	0	0.00%
สสน.	58	0	8.541	8.541	14.73%	0	0	0	0.00%
สสบท.	33	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
สสมส.	55	0	16.4	16.4	29.82%	0	0	0	0.00%
ขวก.(ก5)	146	0	24.941	24.941	17.08%	0	0	0	0.00%
รวก.(กค)	459	0	153.075	153.075	33.35%	0	0	0	0.00%
Agenda base	140	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
กปน.	1,200	0	226.758	226.758	18.90%	0	0	0	0.00%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 25 ส.ค. 64 (9.40 น.)

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูลและ CMPM

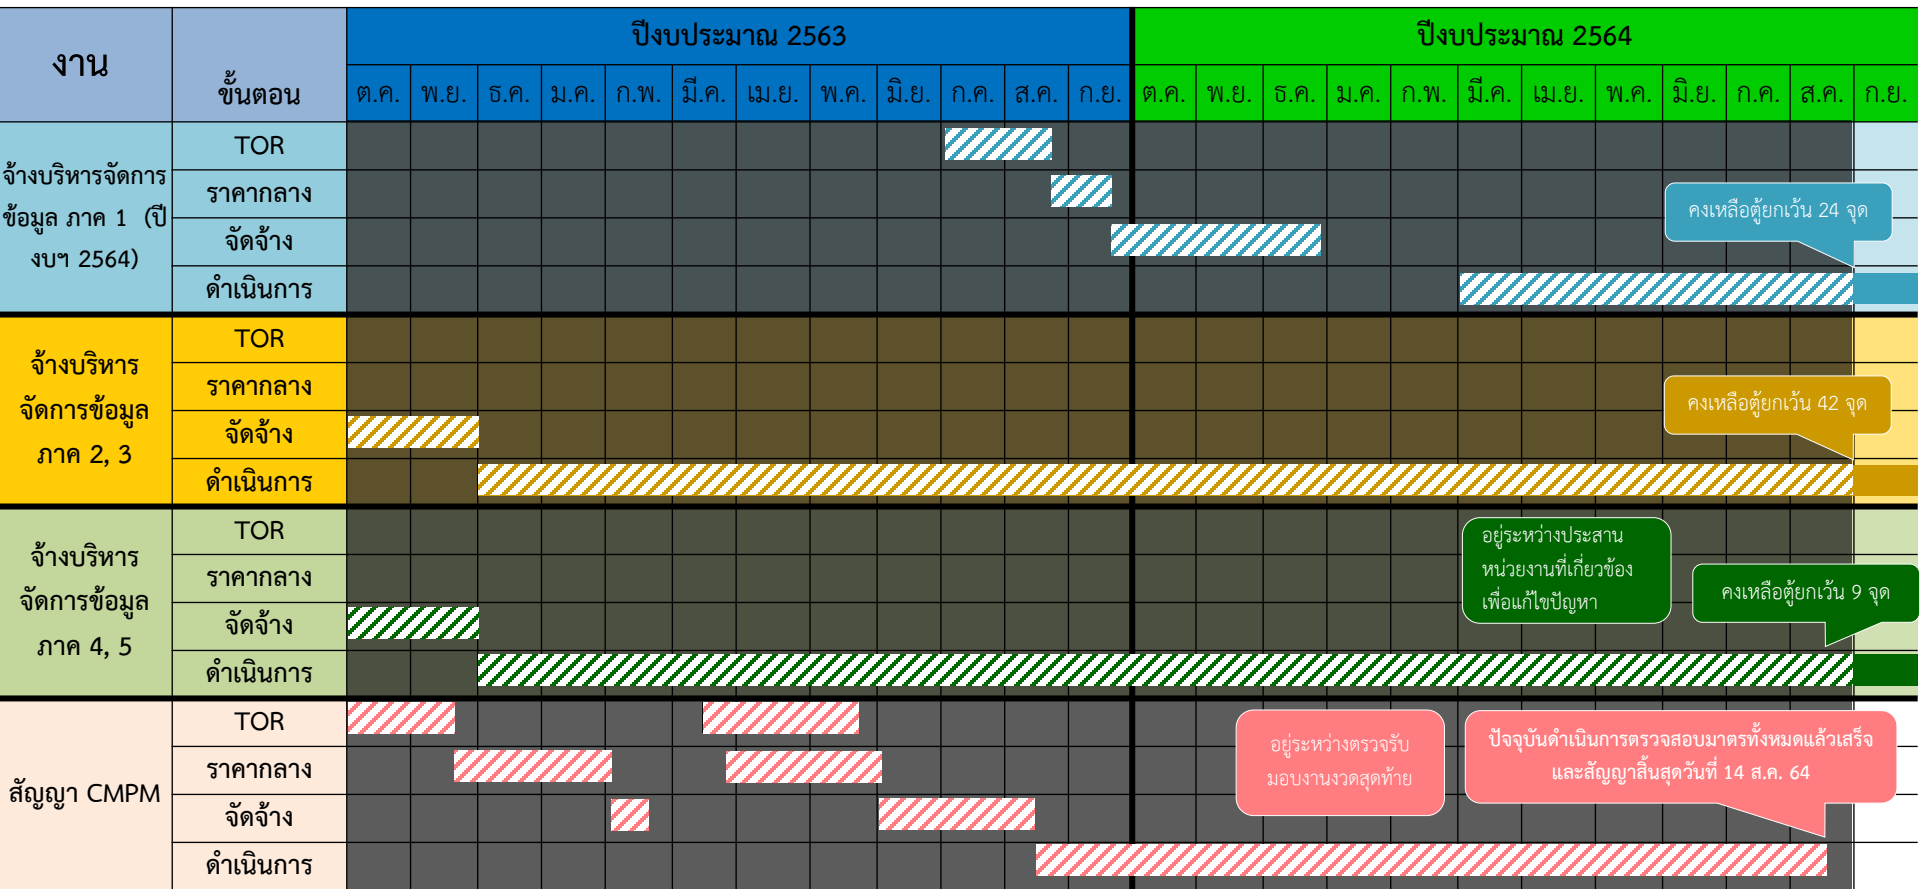

งานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ สัญญาเลขที่ ชล.30/2564

ในปีงบประมาณ 2564 (จำนวน 27 จุด)

แผนการดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ปีงบ 63			ปีงบ 64												ปีงบ 65			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ได้รับงบประมาณ/ประกาศแผนฯ /ขออนุมัติเบิกซื้อเบิกจ้าง																			
2	ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณ (20,000,000.- บาท) (กจข.พ. 1564/2563 ลว. 16 กรกฎาคม 2563) ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (จัดทำ TOR, ราคากลาง, ประมวลราคา)																			
3	ประกาศผลฯ																			
4	ลงนามสัญญาฯ/แจ้งเริ่มงาน																			
5	ขออนุญาตเข้าของพื้นที่/เริ่มดำเนินงาน																			
6	ตัดบรรจบ																			
7	ขอไฟฟ้า/คั่นผิว/เชื่อมโยงสัญญาณ/ทดสอบระบบ																			
8	ส่งมอบงาน																			
9	สิ้นสุดสัญญา/เก็บรายละเอียดงาน																			

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 (กจข.พ.พ.
ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา
(แก้ไขรายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด)
แล้วเสร็จ/จะแจ้งเริ่มงานวันที่ 31 ส.ค.64)

สำรวจพื้นที่ ทำ Shop drawing ก่อนเข้า
ดำเนินการ (สำรวจพื้นที่ล่วงหน้าแล้ว 20 จุด)

หมายเหตุ จำนวนจุดในสัญญา 27 จุด (เป็นจุดงานในพื้นที่ กต. 6 จุด แบ่งเป็น สสท. 1 จุด สสบท. 2 จุด และ สสมส. 3 จุด) ระยะเวลาการดำเนินงาน 480 วัน

ความก้าวหน้างาน ผู้ขายบริษัท ABB จำกัด (ปัจจุบันลงนามบันทึกแนบท้ายเปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว) ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนแจ้งเริ่มงาน (กำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่ ทำ Shop drawing ก่อนเข้าดำเนินการ)

ผู้ขายจัดทำประกันภัยสัญญา ก่อนเริ่มงาน/เตรียมส่งมอบพัสดุตามเงื่อนไขสัญญา

การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) (สำนักงานประปาสาขา และ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

สอบเทียบ/ ปรับปรุง RTU DMA

เป้าหมาย		ปรับปรุงมาตรฐาน DMA / บำรุงรักษาและปรับปรุงในจุดที่สงสัย																							
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563												2564										
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2564	400 จุด	80 ล้านบาท									A					B		C/D		E	F				
													A					B		C	D	E			
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	120 จุด	40 ล้านบาท (1 ปี)	F																						ประกาศผู้ชนะแล้ว มีการอุ ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณา สิ้นสุดสัญญาฯ 28 พ.ค. 64
			D				E	F																	
งานจ้างปรับปรุง ทดแทนฯ ปีงบฯ 2563	เพิ่มเติม 200 จุด	60 ล้านบาท						A		B/C		D	E	F											
								A		B/C		D	E	F											

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พ.ย. 64

หมายเหตุ

- A
- B
- C

อนุมัติเอกสารประกวดราคา
(TOR + ราคาากลาง)
ยื่นเอกสารประกวดราคา
ตรวจเอกสาร

- D
- E
- F

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
ลงนามสัญญา
ดำเนินงานตามสัญญา

-
-
-

แผนการดำเนินงาน
เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ฝจส. ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564

งานจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (สำนักงานประปาสาขา และ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

แผนงานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียรายพื้นที่ (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	2563					2564								
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	กลุ่ม 1 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สสป. และ สสภ.	สสภ. ลงนามสัญญาวันที่ 20 ก.ค. 64 และ สสป. ลงนามวันที่ 10 สค. 64 อยู่ระหว่างรอแจ้งเริ่มงาน													
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม														
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)														
2	กลุ่ม 2 : 11 สัญญา ประกอบด้วย สสส. สสป. สสญ. สสท. สสม. สสช. สสภ. สสบ. สสต. สสว. และ สสมส.	อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนทางพัสดุ ยื่นเสนอราคาแล้วจำนวน 10 สัญญา และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุสรุปเสนออนุมัติจ้าง จำนวน 1 สัญญา : สาขาพระโขนง													
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม														
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)														

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ฝจส. ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (สำนักงานประปาสาขา และ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors																	
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2563						ปี 2564										
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	15,000 กม.	9.64 ล้านบาท	A	B	C/D	E	F										งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 1 ก.ค. 64		
			A	B	C/D	E	F												
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	3 DMA (ประมาณการ)	15 ล้านบาท							A			B/C	D	E	F				
									A										
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ TOR เหตุล่าช้าเนื่องจาก ปัญหาลุप्तรรคจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเดินทาง																			

งานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ 1 ก.ค. 64

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ TOR เหตุล่าช้าเนื่องจาก ปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเดินทางมาทดลองติดตั้งใช้งาน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบอุปกรณ์ Sensor ในระบบท่อของกปน.ได้

- หมายเหตุ

A

B

C

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคาากลาง)
ยื่นเอกสารประกวดราคา
ตรวจเอกสาร

D

E

F

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง
ลงนามสัญญา
ดำเนินงานตามสัญญา

-
- แผนการดำเนินงาน
เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
ล่าช้ากว่าแผน

*** ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กวท.ฝจส. ข้อมูล ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสียเพิ่มเติม (สำนักงานประปาสาขาและ ฝจส.)

ปีงบประมาณ 2564

งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		ชื่อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย														
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563					2564								
			ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564	299 เครื่อง	21.38 ล้านบาท			A									B	D	E/F
					A											
														รอการได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ฝงป.		
งานซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย จำนวน 10 รายการ เลขที่ ฝจส.ชล.2/2562	356 เครื่อง	15.73 ล้านบาท	F					ส่งมอบงานแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาของสัญญาฯ และส่งมอบเครื่องมือฯ ให้สาขาได้ ภายใน ธ.ค.63								
			E	F												

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

1) ผลการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียแรงดัน ปลายปีงบประมาณ 2564 สะสม : พื้นที่ สสว.

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 16 สิงหาคม 2564 โดยทีมงาน ATTACK TEAM ผจส.

ลำดับที่	DMA	ผลการเดินสำรวจหาท่อรั่ว <u>สะสม</u>				ผลซ่อมจากสาขา <u>สะสม</u>					MNF (ลบ.ม./ชม.) (WLMA)			
		จ่าย	บริการ	แคลมป์	อื่นๆ	จ่าย	บริการ	แคลมป์	อื่นๆ		ค่าติดตั้ง	ก.ค.-64	ส.ค.-64	Δ ผลต่าง จากค่าติดตั้ง
									ไม่พบ	ยกเลิก				
1	14-05-05	9	73	7	0	2	80	3	1	3	178	138	163	15
2	14-05-06	12	96	15	0	3	111	3	2	2	207	186	184	23
3	14-10-04	5	60	5	0	2	63	2	1	2	110	65	70	40
4	14-10-06	6	47	8	0	2	57	0	1	1	162	101	105	57
5	14-05-03	0	102	6	0	0	99	7	0	2	145	123	113	32
6	14-05-07	8	106	16	0	1	117	1	6	4	231	203	195	36
7	14-06-05	4	43	5	1	2	44	1	2	4	158	158	114	44
รวมทั้งหมด		44	527	62	1	12	571	17	13	18	1,191	974	944	247

หมายเหตุ : จำนวนผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม รวบรวมโดย ผจส.

: จำนวนผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม รวบรวมโดย สสว. จากข้อมูลสถานะ "ภาคสนามเสร็จสิ้น" ในระบบ WLMA

: ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ผลการปฏิบัติงานหน่วย ATTACK TEAM เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

2) ผลการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียแรงดัน ปลายปีงบประมาณ 2564 สะสม : พื้นที่ สสบ.

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 18 สิงหาคม 2564 โดยทีมงาน ฝจส. ,สสบ. และ ทีมสนับสนุนจากสาขาพื้นที่บริการภาค 5

ลำดับ ที่	ทีมสาขา	DMA	ผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม			ผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม				MNF (ลบ.ม./ชม.) (WLMA)			
			จ่าย	บริการ	อื่นๆ	จ่าย	บริการ	อื่นๆ		ค่าติดตั้ง	ก.ค.-64	ส.ค.-64	Δ ผลต่าง ค่าติดตั้ง
								ไม่พบจุดรั่ว	ยกเลิกงาน				
1	สสน.	01-05-01	9	234	0	0	161	5	13	229	213	184	45
2		01-05-02	3	55	0	0	29	0	15	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
3		01-05-03	0	59	0	0	51	0	3	180	183	178	2
4		01-05-04	4	113	2	0	109	4	6	192	192	199	-7
5		01-07-04 (ขวา)	3	68	0	0	70	0	1	95	97	95	0
6		01-08-04	1	22	1	0	23	0	0	รอตรวจสอบ	รอตรวจสอบ	รอตรวจสอบ	รอตรวจสอบ
7	สสนส.	01-06-01	11	144	1	1	131	3	9	130	95	96	34
8		01-06-03	9	46	1	1	42	10	3	151	118	123	28
9		01-06-05 (ขวา)	4	53	2	1	36	1	0	142	107	115	27
10		01-07-04 (ซ้าย)	1	19	0	0	16	0	0	33	35	24	9
11		01-08-01	1	15	0	0	16	0	0	135	135	145	-10
12		01-08-02	3	49	0	1	46	0	5	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
13	สสบท.	01-06-02	27	230	0	0	234	10	9	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
14		01-06-04	10	103	1	1	103	4	5	143	137	151	-8
15		01-06-05 (ซ้าย)	3	11	0	0	10	0	2	69	70	65	4
16		01-07-03	1	102	1	0	21	0	0	169	214	220	-51
17		01-07-04 (ล่าง)	1	39	0	0	37	0	0	49	78	111	-62
18		01-08-03	4	39	2	0	43	1	1	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM	รอวัด UFM
รวม			95	1,401	11	5	1,178	38	72	1,717	1,674	1,706	11

หมายเหตุ : จำนวนผลการเดินสำรวจหาท่อรั่วสะสม รวบรวมโดย ฝจส. , จำนวนผลซ่อมท่อจากสาขาสะสม รวบรวมโดย สสบ. จากข้อมูลสถานะ "ภาคสนามเสร็จสิ้น" ในระบบ WLMA

: ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ATTACK TEAM ผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2564

คำร้อง (Request)

ท่อแยกท่อประธารน้ำ หน้าหมู่บ้านลดาวัลย์ ซ.ศรีด่าน 14 (สสพ.)

ที่มา : สสพ. ตรวจสอบพบท่อแยกจากท่อประธารน้ำแตกรั่ว โดยท่อบริเวณดังกล่าวมีความลึกประมาณ 4 เมตร และเพื่อการระบุตำแหน่งจุดรั่วที่ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์ ฝจส. เข้าสนับสนุนการสำรวจ

การดำเนินการ :

#1 Office Survey : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก GIS, Street View ข้อมูลการทำงานเดิมของสาขา และ ฝคจ.

#2 Site Survey : ประเมินความเป็นไปได้ในการสำรวจด้วย JD7, ประเมินตำแหน่งจุดรั่ว อัตรารั่วไหลประมาณ 30-45 ลบ..ม./ชม.

#3 ประชุมออนไลน์ : ประชุมร่วมกับ สสพ. สนับสนุนข้อมูลและกำหนดจุดต้องสงสัยร่วมกัน เพื่อเตรียมการซ่อมต่อไปเรียบร้อยแล้ว



ขอบคุณครับ

Backup